

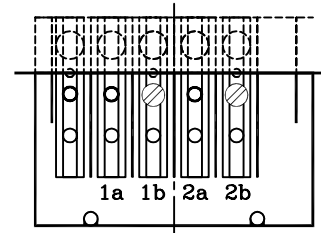
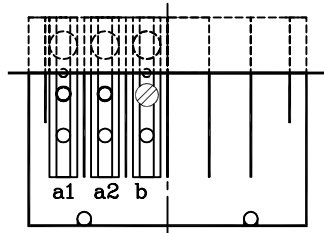


Klemmenbelegung

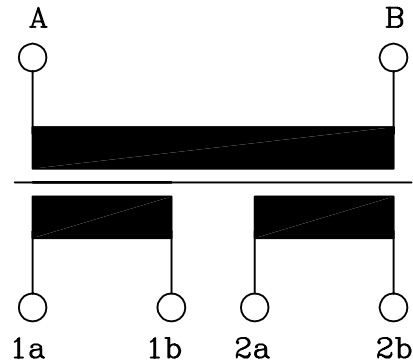

⊗-Erdungsschrauben müssen nach Bedarf und Schaltung angebracht werden.

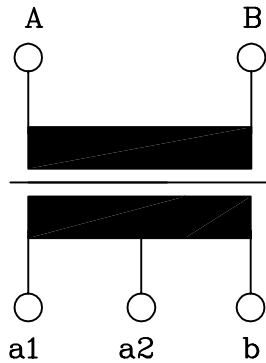

zweipolig isolierter Spannungswandler
mit Meßwicklung (1 Anzapfung)

zweipolig isolierter Spannungswandler
mit zwei Sekundärwicklungen

Klemmenbezeichnung nach IEC 60044-2

A	Erstellung	10.11.04	F.H.		Datum	Name	Maßstab: 1:2	Gewicht
					Bear. 10.11.04	Hohn	Anschlußbelegung für zweipolig isolierte MS-Spannungswandler UGZ 12 und UGZ 24	
					Gepr.		Blatt 1	
							BA08 6 001 A	
				1 Bl.				
Zust.	Änderung	Datum	Name	(Urspr.)	(Ers. f.)		(Ers. d.)	